




# Montážní návod

Assembly manual  
Montageanleitung  
Instrukcja montażu  
Instructiuni de montaj



■ Odvětrávací komínek  
■ Roof ventilation stack  
■ Dachentlüftungskamme  
■ Kominek dachowy  
■ Coșuri de ventilație acoperiș

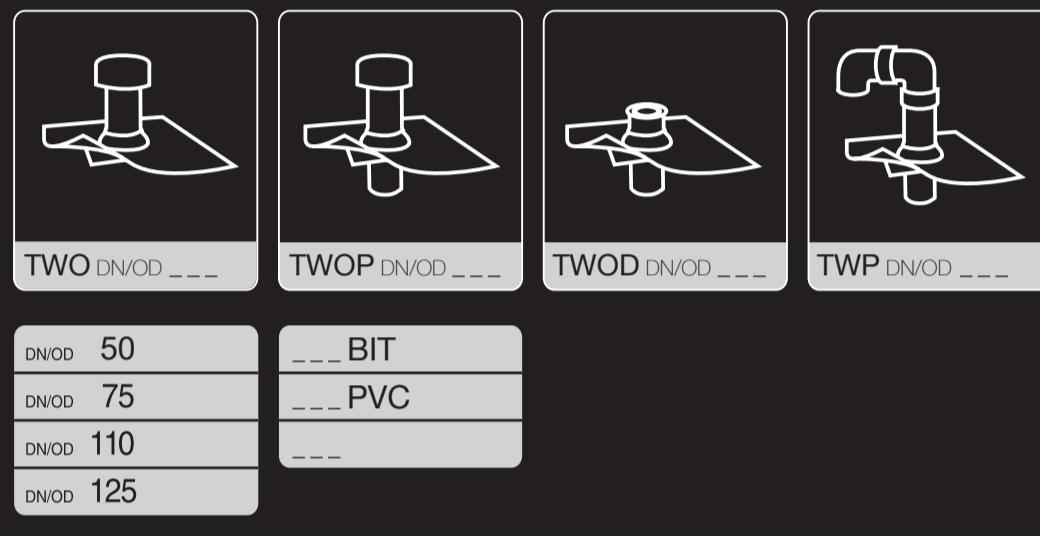

**TOPWET®**

SYSTÉMY ODVODNĚNÍ  
PLOCHÝCH STŘECH

stack and mechanically anchoring it to the upper part of the corrugation of the trapezoid sheet metal over the base plate.

## 1.3 Connecting roof ventilation stacks to the main waterproofing layer

Connections of TOPWET roof ventilation stacks to the waterproofing layer are conducted using an integrated sleeve, most often made of an asphalt strip or U-PVC foil, TPO -FPO foil, EPDM, etc. (see Picture 2.2).

Connection of the integrated sleeve of the roof ventilation stack from an asphalt strip to the waterproofing layer of the roof from the strata of two-layer asphalt strips is implemented by placing the sleeve in between the two layers of the hydro-insulation strata. The mutual overlap is at least 120 mm. The sleeve is inserted in between the strips in a way that the final connection is "in the direction of the water flow". For a single-layer hydro-insulation made of an asphalt strip, the detail of the connection of the roof ventilation stack to hydro-insulation needs to be amended by an additional asphalt base strip.

Connection of the integrated sleeve of the roof ventilation stack made of U-PVC foil is hot-air welded to the hydro-insulation layer of the roof, making sure the resulting connection is "in the direction of the water flow". The weld gap should be at least 30mm. It is recommended to amend the connection of hydro-insulation to the sleeve by a safety grout matter.

## 1.4 Rain cover

A rain cover is included in every TOPWET roof ventilation stack package. The rain cover shall be always installed in order to eliminate rainwater penetration into the roof shell, and at the same time, to prevent dirt particles from falling into the roof shell.

## 1.5 Maintenance and cleaning of roof ventilation stacks

The roof ventilation stack has been designed as a maintenance-free product. As a part of regular inspections, you should just make sure that the rain cover has not been stolen or visibly damaged, thus preventing water penetration into the building.

## 1. Montageanleitung für Dachentlüftungskamine von TOPWET

### 1.1 Vorbereitung der Untergrundfläche

Die Dachentlüftungskamine von TOPWET sind in der im Vorfeld vorbereiteten bzw. nachträglich erfolgten Öffnung in der Untergrundkonstruktion oder Wärmeisolierung einzusetzen. Die Mindestmaße für die Öffnung sind auf der Rückseite der Anleitung angegeben (Abbildung 2.1). Die Dachentlüftungskamine werden nicht an den Stellen mit konzentriertem Wasserfluss auf dem () Dach errichtet.

## 1. Montážní návod pro střešní odvětrávací komínky

### 1.1 Příprava podkladu

Střešní odvětrávací komínky TOPWET lze osadit nad předem připraveného nebo dodatečně provedeného otvoru v podkladní konstrukci nebo tepelné izolaci. Minimální rozměry otvoru jsou uvedeny na zadní straně návodu (obrázek 2.1). Střešní odvětrávací komínky neumisťujeme v místech s koncentrovaným tokem vody po střeše (úžlabí, blízko u vtoků).

### 1.2 Kotvení střešního odvětrávacího komínku

Střešní odvětrávací komínky osazené do tepelné izolace je nutné mechanicky zakotvit do podkladní konstrukce tak, aby byl znemožněn jakýkoliv případný pohyb střešního odvětrávacího komínku TOPWET (např. vlivem sání větru). Pro mechanické připevnění k nosné konstrukci jsou určeny speciální kotevní podložky pro kotvení přes tepelnou izolaci (nejméně součástí balení střešního odvětrávacího komínku, na objednání je lze dodat).

Střešní odvětrávací komínky osazené na betonové nosné konstrukci se mechanicky ukotví pomocí kotevních šroubů a volný prostor otvoru mezi střešním odvětrávacím komínkem a stropní konstrukcí se vyplní tepelnou izolací nebo montážní polyuretanovou pěnou, která slouží k fixaci střešního odvětrávacího komínku a zároveň jako tepelná izolace.

Do podkladů na bázi dřeva (prkenné bednění, OSB desky, překližka) se střešní odvětrávací komínek mechanicky kotví pomocí kotevních šroubů.

V případě podkladu z trapézového plechu je vhodné v místě otvoru nejdříve přikrotit podkladní vyrovnávací plech (rozměr cca 400x400 mm), následně výříznout otvor, střešní odvětrávací komínek osadit a mechanicky ukotvit do horní vlny trapézového plechu přes plech podkladní.

### 1.3 Napojení střešního odvětrávacího komínku na hlavní hydroizolační vrstvu

Napojení střešního odvětrávacího komínku TOPWET na hydroizolační vrstvu se provádí pomocí integrované manžety, nejčastěji z asfaltového pásu nebo mPVC fólie, TPO -FPO fólie, EPDM apod. (viz obrázek 2.2).

Napojení integrované manžety střešního odvětrávacího komínku z asfaltového pásu na hydroizolační vrstvu střechy ze souvrství dvou asfaltových pásků se provádí celoplošným natavením manžety mezi dvě vrstvy hydroizolačního souvrství. Vzájemný přesah je min. 120 mm, manžeta je vložena mezi dva pásky tak, aby výsledný spoj byl „po vodě“. V případě jednorstvé hydroizolace z asfaltového pásu je nutný detail napojení střešního odvětrávacího komínku na hydroizolaci doplnit o přídavný podkladní asfaltový pás.

Napojení integrované manžety střešního odvětrávacího komínku z mPVC fólie se na hydroizolační vrstvu střechy horizontálně navaří tak, aby výsledný spoj byl „po vodě“. Šířka

ka svaru by měla být min. 30 mm, napojení hydroizolace na manžetu je vhodné doplnit pojistnou záливkovou hmotou.

### 1.4 Dešťová krytka

Dešťová krytka je součástí každého balení střešního odvětrávacího komínku TOPWET. Dešťová krytka musí být vždy osazena, aby bránila vnikání dešťové vody do střešního pláště a zároveň zamezila spadu nečistot do střešního pláště.

### 1.5 Údržba a čištění střešního odvětrávacího komínku

Střešní odvětrávací komínky je navržen jako bezúdržbový výrobek. Při pravidelných kontrolech střechy je pouze potřeba zkontrolovat, zda nedošlo k odcizení dešťové krytky, nebo viditelnému poškození, aby se předešlo vniknutí vody do objektu.

## 1. Assembly manual for TOPWET roof ventilation stacks

### 1.1 Substrate preparation

TOPWET roof ventilation stacks can be installed above a prepared or additionally drilled hole in the base structure or thermal insulation. The minimal dimensions of the hole are specified on the rear side of the manual (Picture 2.1). Do not install roof ventilation stacks at locations with concentrated water flow along the roof (valley, close to outlets).

### 1.2 Fixing TOPWET roof ventilation stacks

Roof ventilation stacks installed in thermal insulation need to be mechanically fixed into the base structure, thus preventing any possible movement of the TOPWET roof ventilation stacks (as a result of, for example, wind suction). Special washers have been designed for attachment to the load-bearing structure through thermal insulation (they are not included in the roof ventilation stack package but can be delivered if ordered).

Napojení integrované manžety střešního odvětrávacího komínku z asfaltového pásu na hydroizolační vrstvu střechy ze souvrství dvou asfaltových pásků se provádí celoplošným natavením manžety mezi dvě vrstvy hydroizolačního souvrství. Vzájemný přesah je min. 120 mm, manžeta je vložena mezi dva pásky tak, aby výsledný spoj byl „po vodě“. V případě jednorstvé hydroizolace z asfaltového pásu je nutný detail napojení střešního odvětrávacího komínku na hydroizolaci doplnit o přídavný podkladní asfaltový pás.

Napojení integrované manžety střešního odvětrávacího komínku z mPVC fólie se na hydroizolační vrstvu střechy horizontálně navaří tak, aby výsledný spoj byl „po vodě“. Šířka

### 1.3 Połączenie dachowego kominka odpowietrzającego z główną warstwą hydroizolacyjną

Połączenie dachowego kominka odpowietrzającego TOPWET z warstwą hydroizolacyjną należy wykonać przy użyciu zintegrowanej osłony uszczelniającej, najczęściej z papy asfaltowej lub folii mPVC, folii TPO-FPO, EPDM itp. (zob. rysunek 2.2).

Połączenie zintegrowanej osłony uszczelniającej dachowego kominka odpowietrzającego z papy asfaltowej z warstwą hydroizolacyjną dachu wykonanej z dwóch warstw papy asfaltowej należy wykonać poprzez zgrzanie całej powierzchni osłony uszczelniającej włożonej pomiędzy dwie warstwy hydroizolacji. Warstwy należy łączyć ze sobą na zakład co najmniej 120 mm, osłonę uszczelniającą należy tak ułożyć między dwoma pasami papy, aby zakłady były zgodne z kierunkiem spływu wody. W przypadku jednowarstwowej hydroizolacji wykonanej z papy asfaltowej miejsce połączenia dachowego kominka odpowietrzającego z hydroizolacją należy uzupełnić o dodatkowy pas podkładowej papy asfaltowej.

Połączenie zintegrowanej osłony uszczelniającej dachowego kominka odpowietrzającego z folii mPVC z warstwą hydroizolacyjną dachu należy wykonać metodą zgrzewania gorącym powietrzem, tak aby zakłady były zgodne z kierunkiem spływu wody. Szerokość zgrzewu powinna wynosić min. 30 mm, miejsca połączenia hydroizolacji z osłoną uszczelniającą warto dodatkowo zabezpieczyć masą zalewową.

### 1.4 Kolpak przeciwdeszczowy

Kolpak przeciwdeszczowy wchodzi w skład każdego opakowania dachowego kominka odpowietrzającego TOPWET. Kolpak przeciwdeszczowy zawsze musi być zalożony, gdy zapobiega on przedstawianiu się wody deszczowej do warstw wewnętrznych dachu, a także wnikaniu zanieczyszczeń do polaci dachowej.

### 1.5 Konserwacja i czyszczenie dachowego kominka odpowietrzającego

Dachowy kominek odpowietrzający zaprojektowany jako bezobsługowy element dachowy. Jedynie podczas okresowych kontroli dachu element należy sprawdzić pod kątem ewentualnej kradzieży kolpaka przeciwdeszczowego lub widocznego uszkodzenia, tak aby zapobiec przed wnikaniem wody do budynku.

## 1. Instrukcja montażu dachowych kominków odpowietrzających TOPWET

### 1.1 Przygotowanie podłoża

Dachowe kominki odpowietrzające TOPWET można zamontować na wcześniej przygotowanym albo dodatkowo wykonanym otworze w konstrukcji podłoga lub izolacji termicznej. Minimalne wymiary otworu przedstawione na tylnej stronie instrukcji (rysunek 2.1). Dachowe kominki odpowietrzające nie należy umieszczać w miejscach na różnych na skupione strumienie wody spływającej z dachu (kosze, w sąsiedztwie wpuściw).

### 1.2 Mocowanie dachowego kominka odpowietrzającego TOPWET

Dachowy kominek odpowietrzający umieszczony w izolacji termicznej należy przyczepić mechanicznie do konstrukcji podłoga, tak aby uniemożliwić ewentualne poruszenie dachowego kominka odpowietrzającego TOPWET (np. wskutek ssania wiatru). Do mechanicznego mocowania do konstrukcji nośnej służą specjalne podkładki do mocowania przez izolację termiczną (nie wchodzą w skład opakowania dachowego kominka odpowietrzającego, dostępne na zamówienie).

Dachowe kominki odpowietrzające umieszczone w betonowej konstrukcji nośnej należy mocować mechanicznie przy pomocy śrub kotwiciących.

Do podłogi na bazie drewna (deskowanie drewniane, płyty OSB, sklejkę) dachowy kominek odpowietrzający należy mocować mechanicznie przy pomocy śrub kotwiciących.

W przypadku podłoga wykonanego z blachy trapezowej zalecona procedura mocowania polega na tym, że w pierwszej kolejności w miejscu otworu należy zamocować podkładową blachę wyrównującą (o wymiarach mniej więcej 400x400 mm), następnie wyciąć otwór, umieścić dachowy kominek odpowietrzający we właściwym miejscu i przytwierdzić element mechanicznie do górnej fal blachy trapezowej przez blachę podkładową.

## 1. Montageanleitung für Dachentlüftungskamine von TOPWET

### 1.1 Vorbereitung der Untergrundfläche

Die Dachentlüftungskamine von TOPWET sind in der im Vorfeld vorbereiteten bzw. nachträglich erfolgten Öffnung in der Untergrundkonstruktion oder Wärmeisolierung einzusetzen. Die Mindestmaße für die Öffnung sind auf der Rückseite der Anleitung angegeben (Abbildung 2.1). Die Dachentlüftungskamine werden nicht an den Stellen mit konzentriertem Wasserfluss auf dem () Dach errichtet.

## 1. Instrucțiuni de montaj pentru coșuri de ventilație acoperiș TOPWET

### 1.1 Pregătirea suportului

Gura de scurgere acoperiș TOPWET, verticală și orizontală. Coșurile de ventilație acoperiș TOPWET se pot monta în deschizătura pregătită dinainte sau ulterior în structura suport sau izolația termică. Dimensiunile minime ale deschizăturii sunt specificate pe versoul paginii instrucțiunilor (Fig. 2.1). Coșurile de ventilație acoperiș nu le amplasăm în locuri cu flux de apă concentrat pe acoperiș (gheaburi, în apropierea gurilor de scurgere).

### 1.2 Ancorarea coșurilor de ventilație acoperiș

Coșul de ventilație acoperiș montat în izolația termică trebuie să fie ancorat mecanic pe structura suport în așa fel, încât să fie împiedicată orice eventuală mișcare a coșului de ventilație acoperiș TOPWET (de exemplu, datorită aspirației vântului). Pentru fixarea mecanică pe structura portantă se utilizează săibe de ancorare speciale peste izolația termică (nu sunt parte componentă a ambalajului coșului de ventilație acoperiș, se pot livra la comandă).

Coșurile de ventilație acoperiș montate pe structurile portante de beton se ancorează mecanic cu ajutorul suruburilor de ancorare iar spațiul gol între coșul de ventilație acoperiș și structura de acoperiș se umple cu izolația termică sau spuma de montaj din poliuretan, care servește pentru fixarea coșului de ventilație acoperiș și simultan ca și izolație termică.

În stratul suport pe bază de lemn (cofraj de scânduri, plăci OSB, placă), coșul de ventilație acoperiș se ancorează mecanic cu ajutorul suruburilor de ancorare.

În cazul suporturilor din tablă trapez, este adecvat ca, pe locul deschizăturii, să se ancoreze prima dată tabla de suport egalizare (dimensiuni cca 400 x 400 mm), după care se decupează deschizătura, coșul de ventilație acoperiș se montează mecanic și se ancorează pe ondulația superioară a tablei trapez, peste tabla de suport.

### 1.3 Racordarea coșului de ventilație acoperiș la stratului hidroizolant principal

Racordarea coșului de ventilație acoperiș TOPWET la stratul hidroizolant se efectuează cu ajutorul manșonului integrat, cel mai frecvent din bandă de asfalt sau folie mPVC, TPO-FPO, EPDM etc. (vezi Figura 2.2).

Racordarea coșului de ventilație acoperiș din bandă de asfalt pe stratul hidroizolant al acoperișului din ansamblu de straturi de două benzi de asfalt se efectuează cu aplicarea prin topire a pe întreagă suprafață a manșonului între două straturi ale ansamblului de straturi hidroizolante. Depășirea reciprocă este de min. 120 mm, manșonul este introdus între două benzi în așa fel, încât îmbinarea finală să fie „în direcția scurgerii apei“. În cazul unei izolații formate dintr-un singur strat din bandă de asfalt, este necesar ca detaliul conectării coșului de ventilație acoperiș pe hidroizolație să

fie completat cu o bandă de asfalt suprat adițională. Racordarea manșonului integrat al coșului de ventilație acoperiș din folie mPVC, se face prin sudare pe stratul hidroizolant al acoperișului, cu aer fierbinte, în așa fel încât îmbinarea finală să fie „în direcția apei“. Lățimea sudurii ar trebui să fie de min. 30 mm, racordarea hidroizolației la manșon este adecvată a fi completată cu turnarea pastei de etansare de siguranță.

### 1.4 Căpăcel protectie ploaie


Căpăcelul de protecție ploaie este parte componentă a fiecărui ambalaj cu coșul de ventilație acoperiș TOPWET. Căpăcelul de protecție ploaie trebuie să fie întotdeauna montat pentru a împiedica penetrarea apei de ploaie în învelitoarea de acoperiș și simultan să împiedice căderea impurităților în învelitoarea acoperișului.

### 1.5 Mantenanta și curățarea coșurilor de ventilație acoperiș

Coșul de ventilație acoperiș sunt proiectate ca și produs fără necesitatea de menenanță. În cursul inspectiilor regulate ale acoperișului, este necesar doar a controla dacă nu a fost furat căpăcelul de protecție ploaie sau dacă nu există deteriorări vizibile, pentru a se evita penetrarea apei în obiectiv.




2.1 Minimální velikost stavebního otvoru / Minimal dimensions of the structural opening / Mindestgröße der Bauöffnung / Minimalne wymiary otworu do montażu / Mărimea minimă a deschizăturii de construcție

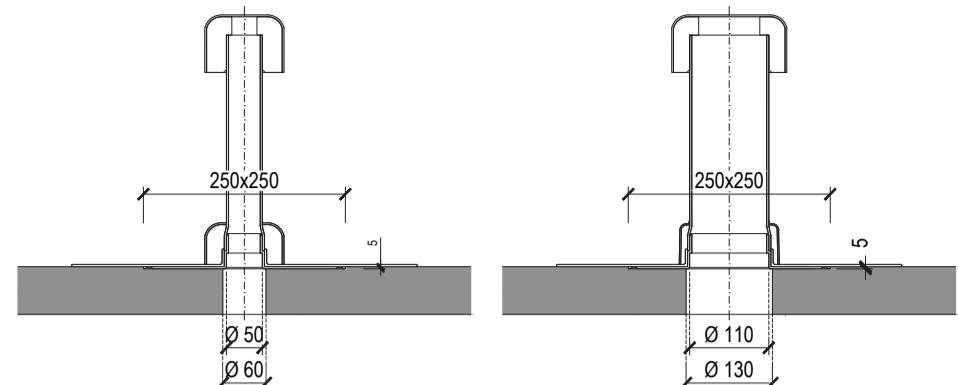

střešní odvětrávací komínek  
roof vent  
dachentlüfter  
dachowy kominek odpowietrzający  
cos de aerisire pentru acoperiș  
DN 50

střešní odvětrávací komínek  
roof vent  
dachentlüfter  
dachowy kominek odpowietrzający  
cos de aerisire pentru acoperiș  
DN 100

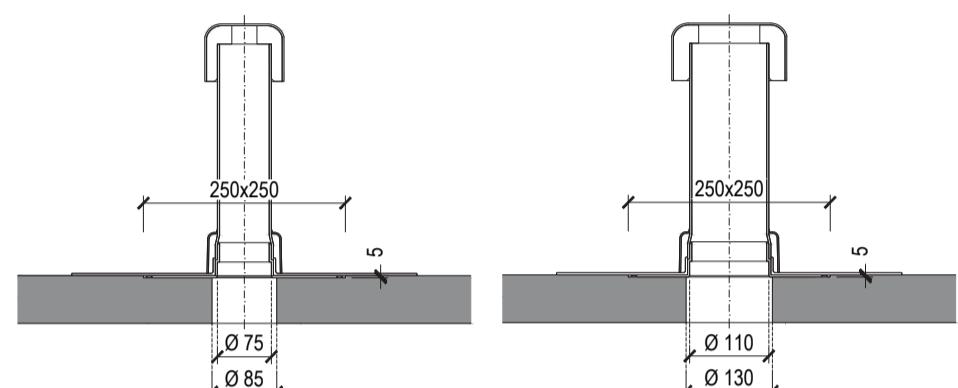


střešní odvětrávací komínek  
roof vent  
dachentlüfter  
dachowy kominek odpowietrzający  
cos de aerisire pentru acoperiș  
DN 70

střešní odvětrávací komínek  
roof vent  
dachentlüfter  
dachowy kominek odpowietrzający  
cos de aerisire pentru acoperiș  
DN 125

2.2a Detail napojení folie mPVC (TPO-FPO) / Detail - mPVC-verbindungsfolie (TPO-FPO) / mPVC foil connection detail (TPO-FPO) / Szczegół połączenia z folią mPVC (TPO-FPO) / Detaliu conexiune folie mPVC (TPO-FPO)

2.2.b Detail napojení folie z asfaltových pásů / Detail - verbindungsfolie aus Bitumenstreifen / Connection detail of foil from asphalt strips / Szczegół połączenia z pasem papy asfaltowej / Detail conexiune folie din benzi de asfalt

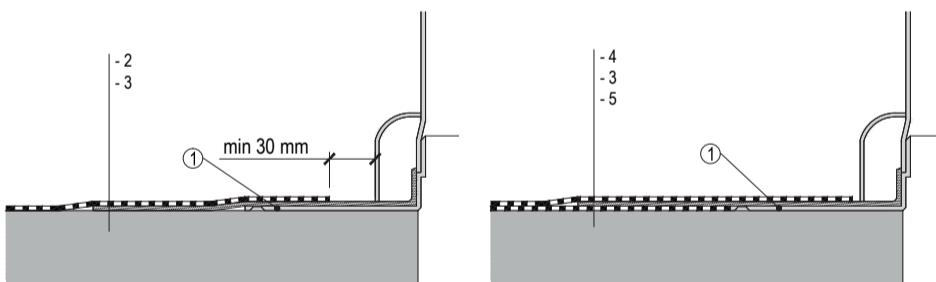

1 - kotevní deska / anchoring panel / verankerungsplatte / placa ancorare

2 - hydroizolační vrstva z folie mPVC (TPO-FPO) / hydro-insulation layer made of mPVC foil (TPO-FPO) / hydroisolationsschicht aus - mPVC-folie (TPO-FPO) / warstwa hydroizolacyjna z folią mPVC (TPO-FPO) / strat hidroizolator din folie mpvc (TPO-FPO)

3 - integrat manžeta střešního odvětrávacího komínku / integrated roof ventilation stack sleeve / integrierte manschette für den dachentlüftungskamin / zintegrowana osłona uszczelniająca dachowego kominka odpowietrzającego / manșon integrat coș de ventilație acoperiș

4 - hydroizolační vrstva z asfaltových pásů / hydroisolationsschicht aus bitumenstreifen / hydro-insulation layer made of asphalt strips / warstwa hydroizolacyjna z pasów papy asfaltowej / strat hidroizolator din benzi de asfalt

5 - podkladní asfaltový pás / base asphalt strip / untergrund-bitumenstreifen / podkładowy pas papy asfaltowej / bandă de asfalt suport

